


■高潮浸水想定区域（想定最大規模：室戸台風規模）

町東部の市街化調整区域を中心に浸水想定区域がみられ、鉄道の西側まで浸水想定区域が広がっています。また、垂直避難が困難な浸水深 3.0m以上の浸水が鉄道西側の市街化区域においてもみられ、都市拠点に位置付けられた緒川駅をはじめ、生活の拠点となる鉄道駅周辺の市街地でも深い浸水深が想定されています。このため、垂直避難が困難な浸水深 3.0m以上が想定される地域は、除外を検討する対象としつつ、鉄道駅周辺の都市の拠点となる地域については、避難の確実性や過去の市街地整備の経緯を踏まえた上で個別に判断することとします。

図 高潮浸水想定区域（想定最大規模：室戸台風規模）

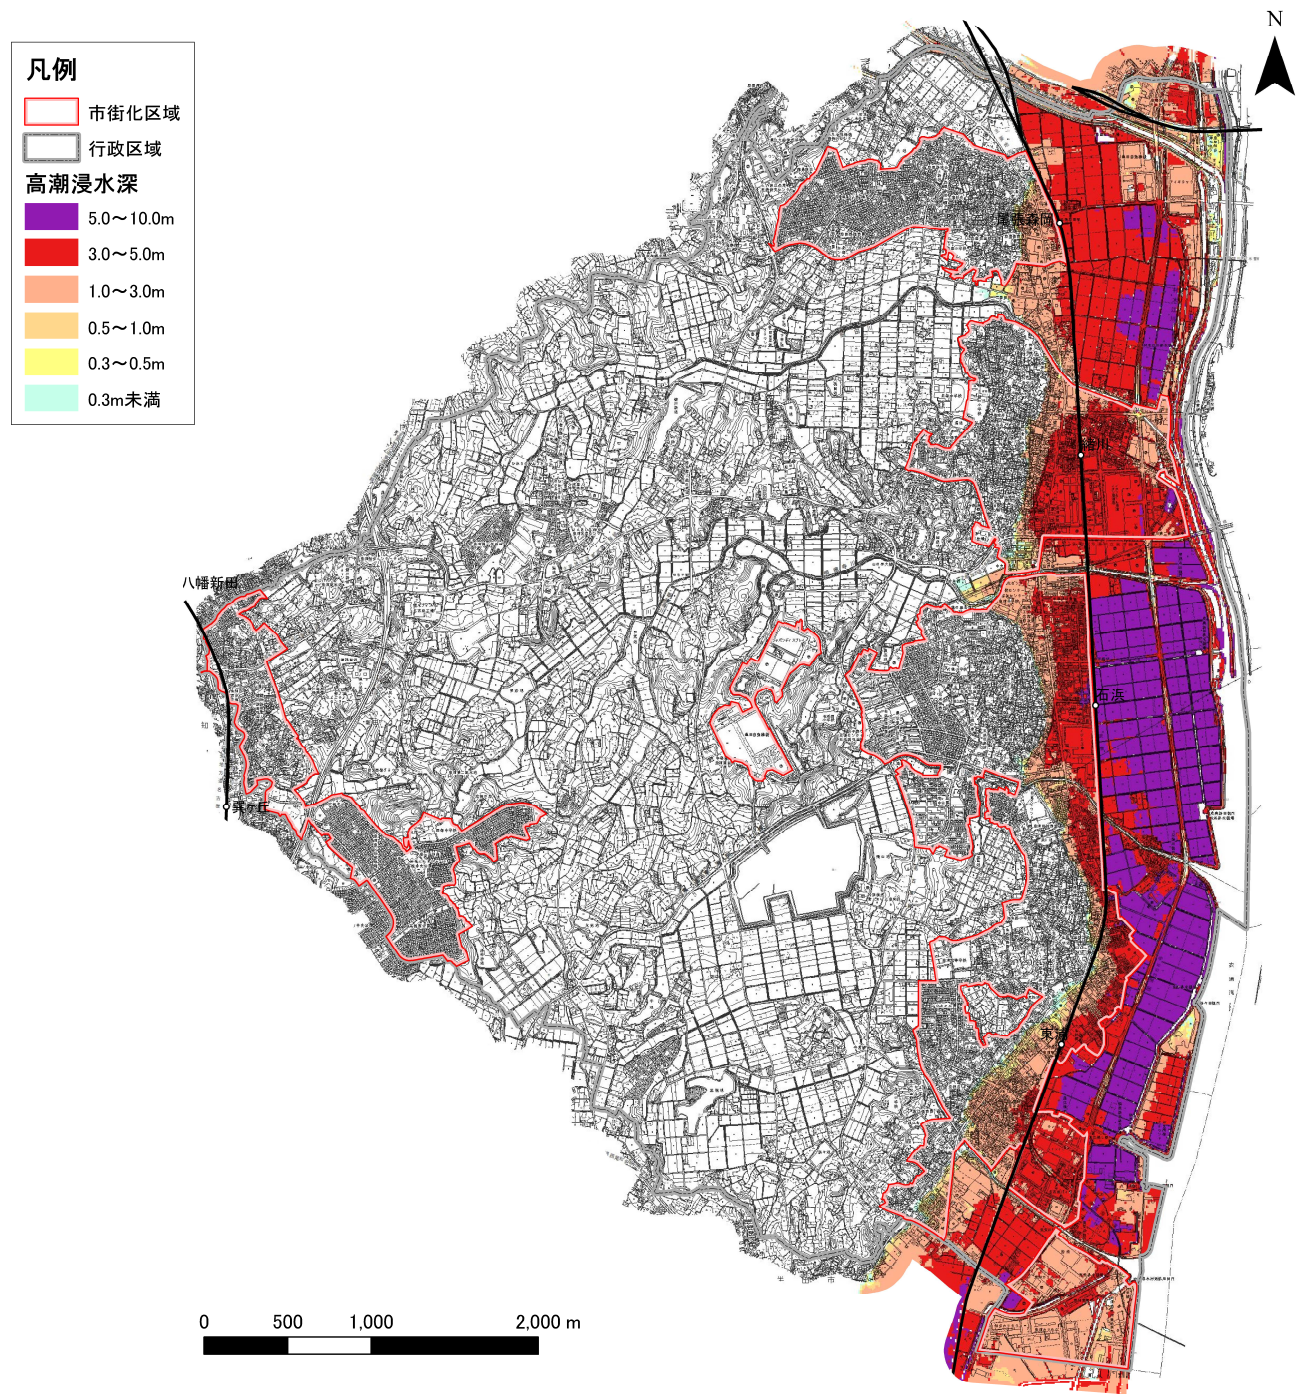

（参考）高潮浸水想定区域（伊勢湾台風規模）

町東部の市街化調整区域を中心に浸水想定区域がみられ、鉄道の西側まで浸水想定区域が広がっている地域もありますが、室戸台風規模の高潮浸水想定区域と比較するとその範囲は一部にとどまっています。また、垂直避難が困難な浸水深 3.0m以上の浸水は市街化区域ではほとんどみられません。

図 高潮浸水想定区域（伊勢湾台風規模）

